


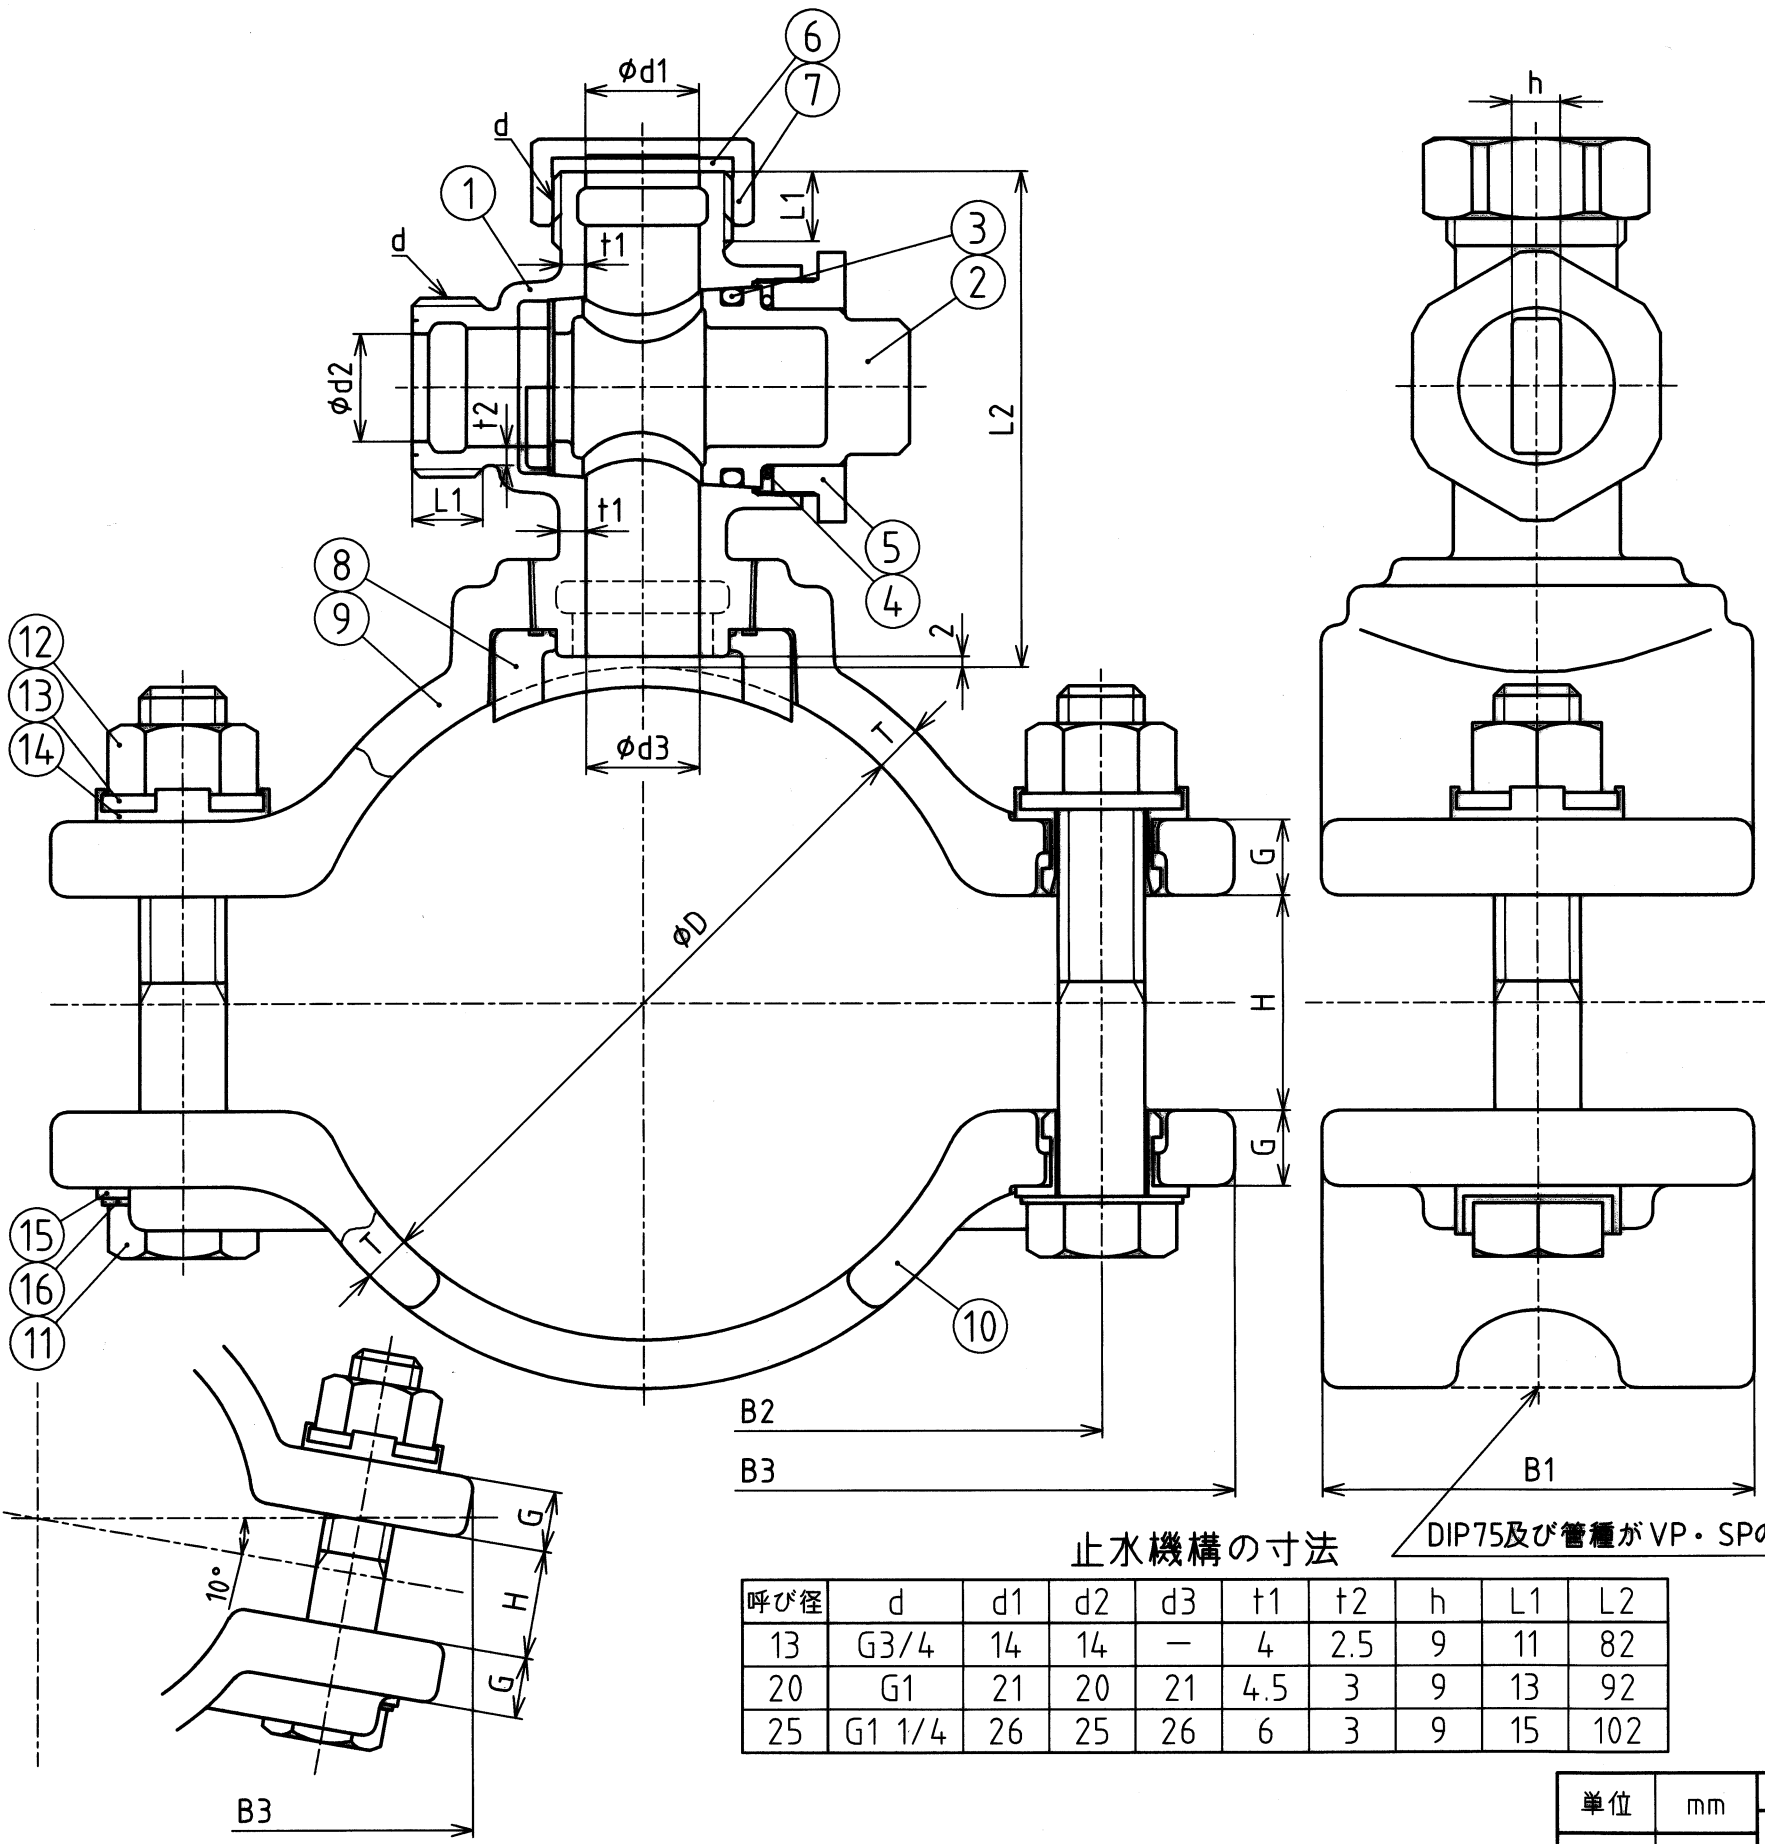

管径が40, 50, 75mmの場合

止水機構の寸法

呼び径	d	d1	d2	d3	t1	t2	h	L1	L2
13	G3/4	14	14	—	4	2.5	9	11	82
20	G1	21	20	21	4.5	3	9	13	92
25	G1 1/4	26	25	26	6	3	9	15	102

DIP75及び管種がVP・SPの場合

サドル機構の寸法

管種	管径	D	T	G	H	B1	B2	B3	ボルト		製品コード
									呼び	長さ	
DIP	75	98	8.5	12	40	80	—	(203)	M16	90	112501
	100	125	9	14	40	80	160	210	M16	100	
	150	179	9	15	80	80	215	265	M16	140	
	200	233	11	18	100	100	270	320	M20	170	
	250	287	12	18	134	100	325	375	M20	200	
	300	341	12.5	18	134	100	380	430	M20	200	
VP SP	350	394	13	18	134	100	430	480	M20	200	112601
	40	49	7	12	10	80	—	(165)	M16	60	
	50	62	7	12	10	80	—	(165)	M16	60	
	75	91	7	12	10	80	—	(194)	M16	60	
	100	116	9	14	10	80	170	220	M16	70	
SP	150	167	9	15	10	80	220	270	M16	70	112701
	125	142	9	14	10	80	194	244	M16	70	
	200	218	9	18	20	100	277	327	M20	90	

記事

- サドル機構の呼び径40で、止水機構の呼び径25の取出しは規格外品となります。
- 取付管の種類がDIP・SPについては、止水機構の呼び径13の取出しは規格外品となります。
- 呼び径13の時 ①胴の下部は破線のようにになります。

16	絶縁体ガイド	SUS304	2	
15	絶縁体B	PC	2	
14	絶縁体A	PC	2	
13	平座金	SUS304	2	
12	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
11	ボルト	SUS304	2	
10	バンド	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
9	サドル	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
8	サドル取付ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	ガスケット	NBR	1	
5	止めナット	CAC902	1	
4	リング	CS191	1	
3	Oリング	NBR	1	
2	閉止	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	相成 22.12.28	金子 22.12.28	高橋 22.12.26	齋藤 淳史	
投影法	第一角	一校	一校	一校	22.12.12	
前澤給装工業株式会社				寸法表に記載	図書	3G-100475