
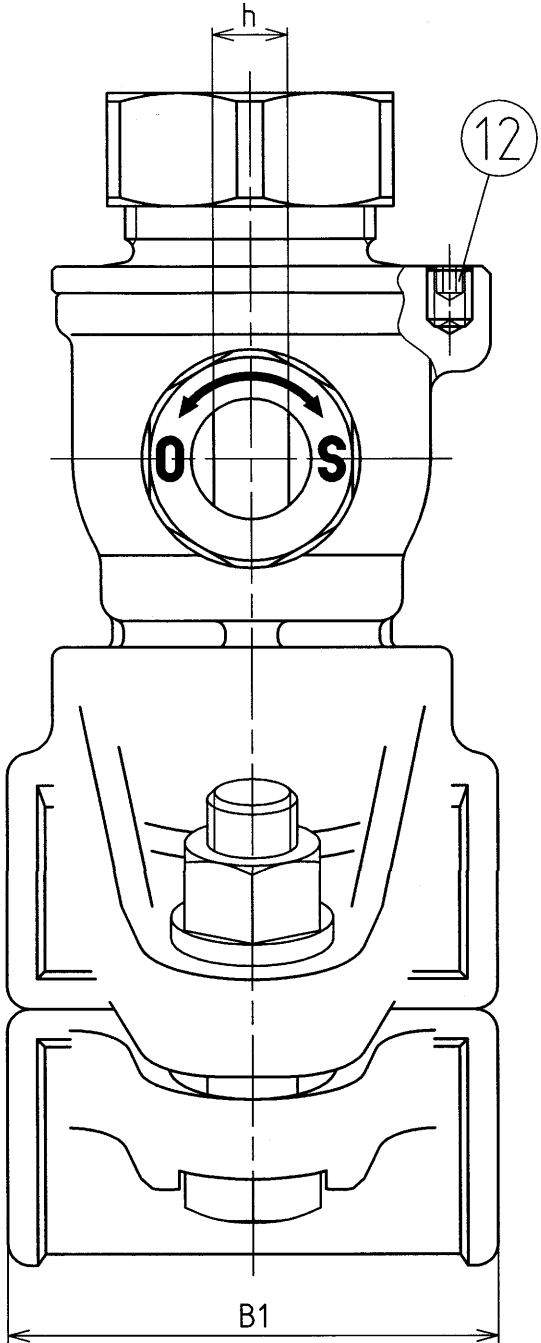


記事

1. 止水機構の呼び径13は、①胴の下部が破線のようにになります。
2. サドル機構の呼び径40で、止水機構の呼び径25の取出しは JWWA規格外品となります。

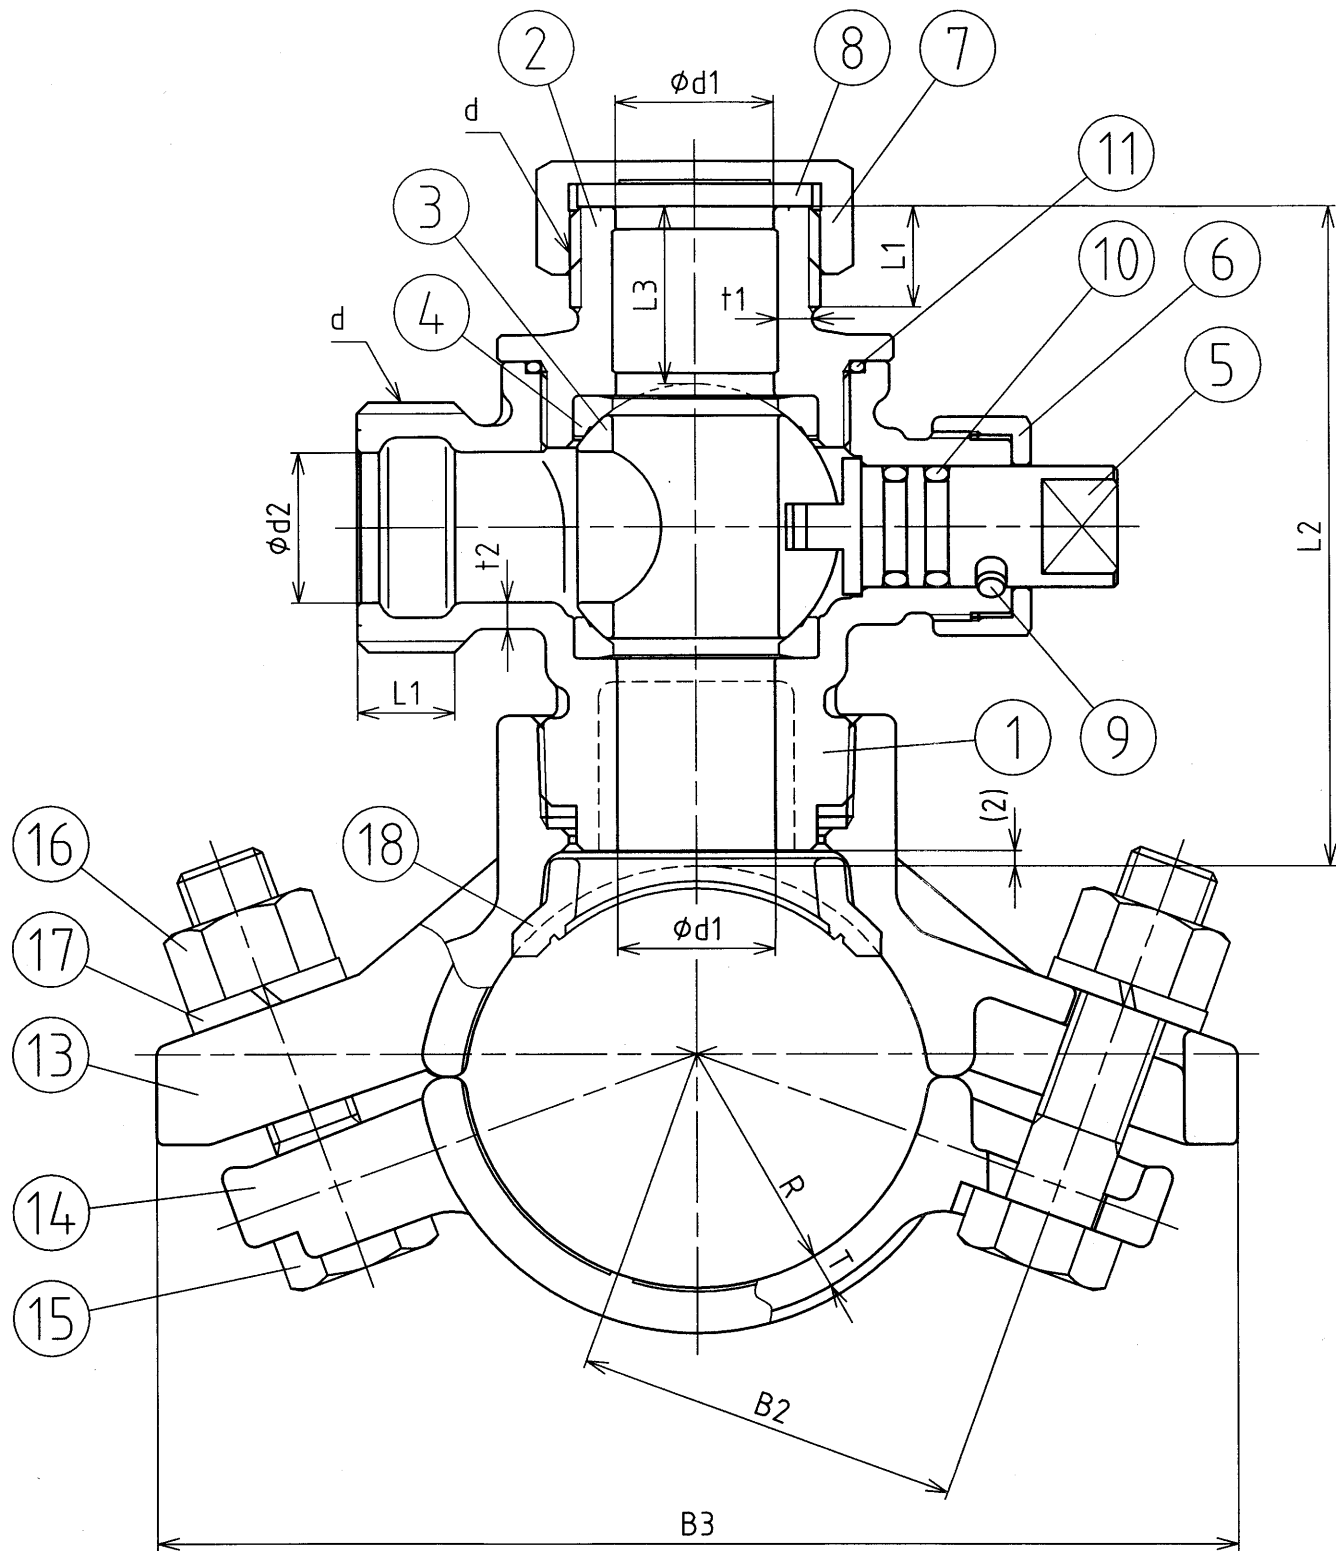

管径×呼び径	d	d1	d2	L1	L2	L3	h	t1	t2	B1	B2	B3	R	T
40×13	G3/4	14	14	11	78	21	7	4.5	3.5	60	49	(140)	R24	4
40×20	G1	21	20	13	90	23.5	10	4.5	3.5	60	49	(140)	R24	4
40×25	G1 1/4	26	25	15	100	27.5	10	6	3.5	60	49	(140)	R24	4
50×13	G3/4	14	14	11	75	21	7	4.5	3.5	65	50	(143)	R31	4.5
50×20	G1	21	20	13	87.5	23.5	10	4.5	3.5	65	50	(143)	R31	4.5
50×25	G1 1/4	26	25	15	100	27.5	10	6	3.5	65	50	(143)	R31	4.5

18	サドル取付ガスケット	NBR	1	
17	ばね座金	SUS304	2	
16	ナット	SUS304	2	焼付き防止処理
15	ボルト	SUS304	2	M12×50
14	バンド	CAC406	1	
13	サドル	CAC902	1	
12	止めビス	SUSXM7	1	
11	Oリング	NBR	1	
10	Oリング	NBR	2	
9	止めピン	SUS304	1	
8	ガスケット	NBR	1	
7	閉栓キャップ	CAC902	1	
6	保護ナット	CAC902	1	
5	栓棒	CAC902C	1	
4	ボールシート	PTFE	2	
3	ボール	CAC902C	1	
2	ボール押さえ	CAC902	1	
1	胴	CAC902	1	
部番	部品名称	材質	数量	摘要

単位	mm	承認	検図	照合	製図	図面名称
尺度	Free	萩野 20.2.27	金子 20.2.27	高橋 20.2.27	細谷 晋太郎 20.2.27	
投影法	第一角	真二	晃	直也		

JWWA規格 水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 A形 PE2型 40・50 SUSボルト・ナット 止水機構13～25	
---	--