
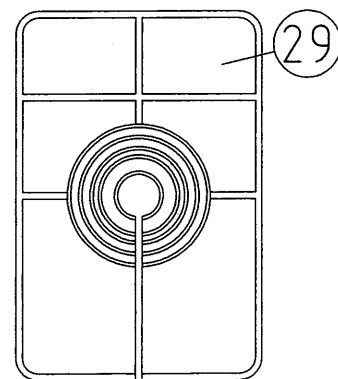


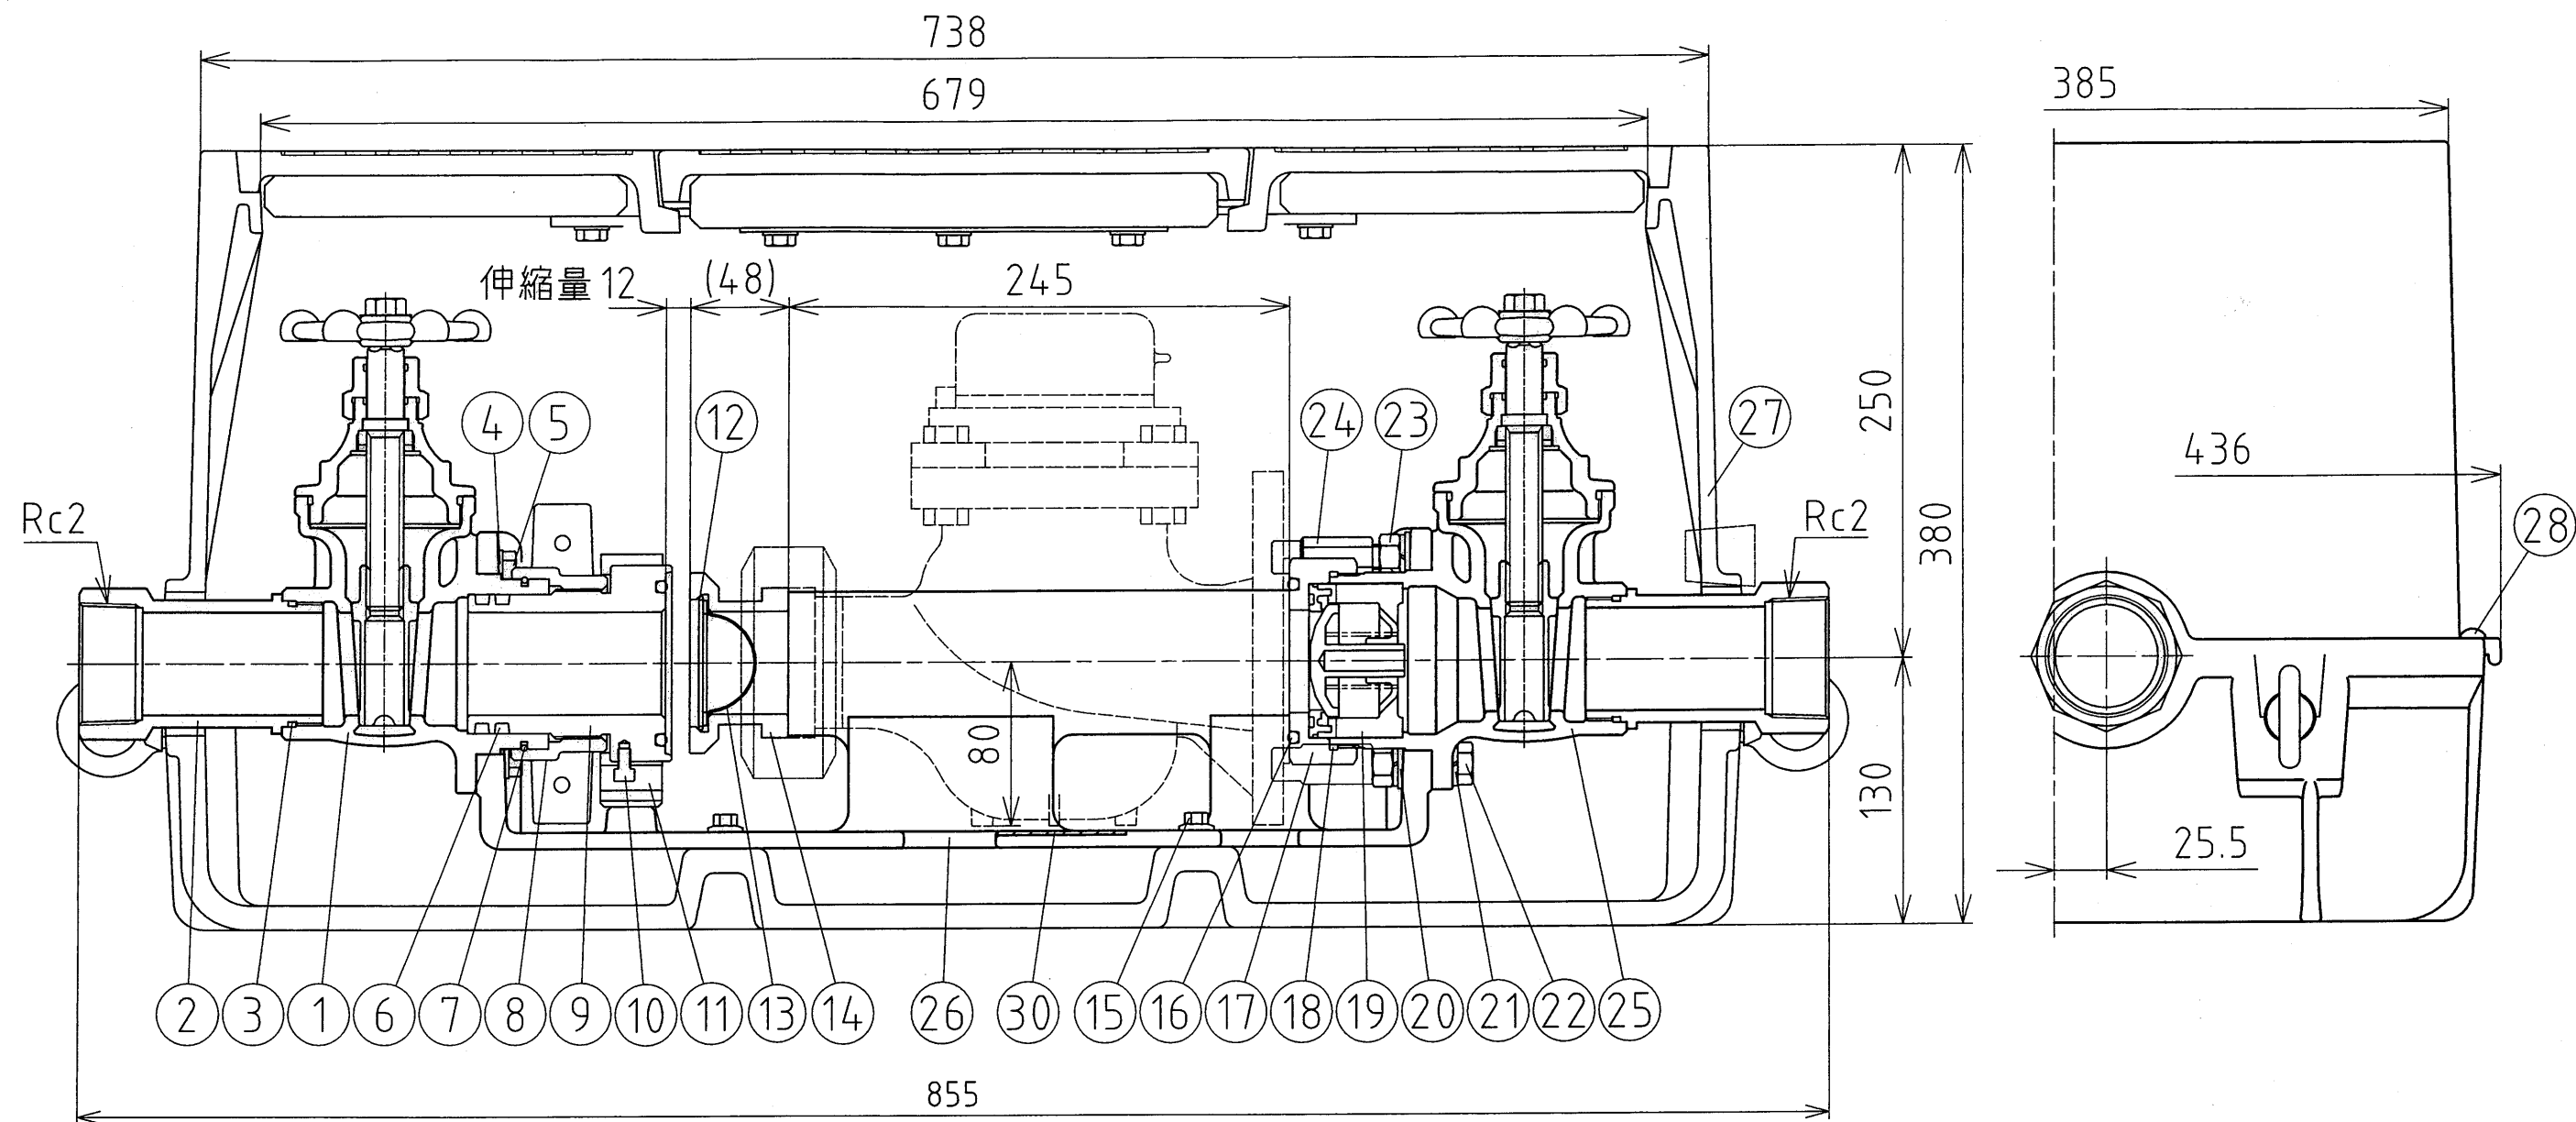

記事

- 1.適合水道メータ補足管無し 面間245mm
- 2.メータの1次側にストレーナアダプターをビクトリックジョイントで接続した後、ユニットへ取り付ける。
- 3.メータボックス:氷マーク(ユニット専用メータボックス)
- 4.仕切弁の開閉方向は、左回しで開、右回しで閉となります。

15	フランジ付ボルト	SUS	4		30	メータワイナ	EVA	1	
14	ストレーナアダプタ	CAC902C	1		29	土留め板	PE	2	
13	ストレーナ	SUS	1		28	タッピンネジ	SUS	4	
12	固定リング	SUS	1		27	メータボックス	DCPD	1	
11	ホルダーガイド	CAC406	1		26	ベース	FCD450	1	エポキシ樹脂粉体塗装
10	六角穴付ボルト	SUS	1		25	2次側仕切弁ユニット	主要:CAC902	1	
9	スライダー	CAC902C	1		24	メータガイド	C3604	2	
8	ハンドル	CAC406	1		23	六角ナット	SUS	4	M12
7	リング	C5191	1		22	六角ボルト	SUS	4	M12×50
6	Oリング	NBR	2		21	ばね座金	SUS	8	
5	六角ボルト	SUS	4	M10×30	20	平座金	SUS	4	
4	平座金	SUS	4		19	逆止弁カートリッジ	主要:POM	1	
3	Oリング	NBR	2		18	Oリング	NBR	1	
2	アダプタ	CAC902C	2		17	逆止弁押さえ	CAC902C	1	
1	1次側仕切弁ユニット	主要:CAC902	1		16	Oリング	NBR	2	P70

部番	部品名称	材質	数量	摘要	部番	部品名称	材質	数量	摘要
単位	mm	承認	検図	照合	製図	メータセット(埋設用) 仕切弁 丸ハンドル 逆止弁付 管端コアなし 50			
尺度	Free	荻野 15.9.16	上原 15.9.16	田原 15.9.16	田嶋 竜一 15.9.16				
投影法	☉	真二	正行	圭吾					
前澤給装工業株式会社					626204				
					3G-022039	Z			