

## 水道配水用ポリエチレン管用空気弁サドル・バンド 取扱い上の注意

本書は当社の、水道配水用ポリエチレン管用空気弁サドル・バンドを正しく施工するための注意書です。施工する前によく読んで、内容を理解した上で作業を進めて下さい。

### 《ボール止水栓取り付け注意》

- ・水道配水用ポリエチレン管用空気弁サドル・バンドへ直接取り付ける際は、必ず、配水PE管専用の空気弁ボール止水栓を使用して下さい。
- ・既存の空気弁ボール止水栓を使用すると、全高が高くなり、穿孔ストローク不足により、完全に穿孔できません。
- ・サドルに空気弁用ボール止水栓をねじ込む際は、ねじ部(R1 1/4)にシールテープ等のシール剤を取付けてねじ込みして下さい。


### 《サドルの取付、穿孔時の注意事項》

- ・サドルのボルト・ナットの締付けを確実に行って下さい。締付けトルクは表1の通りです。
- ・必ず手動穿孔機を使用し、専用のホルソーを使用して下さい。
- ・電動穿孔機では施工しないで下さい。穿孔部の不具合、破損または切片の落下のおそれがあります。
- ・穿孔の際は、手動穿孔機1型及び手動穿孔機2N型、簡易穿孔機HP1型を使用して下さい。  
手動穿孔機1型及び手動穿孔機2N型の場合、鋳鉄サドル用シャンクを使用して下さい。  
(識別：緑色ラベル、及び刻印の表示があるもの)


表1 ボルトと締付けトルク

ボルトの呼び	締付けトルク
M16	40N・m


既存の空気弁ボール止水栓

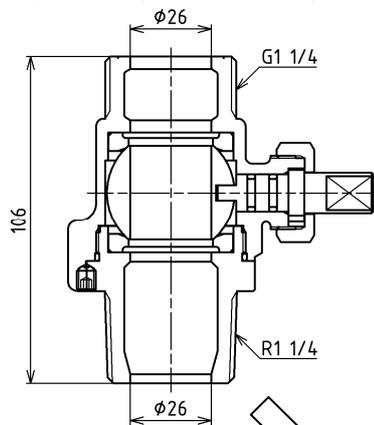

配水PE管専用空気弁ボール止水栓

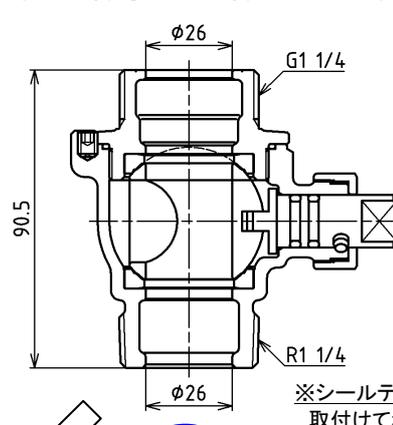

※シールテープ等のシール剤を取付けてねじ込みして下さい。

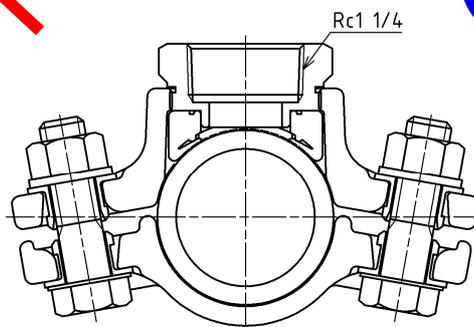

○お問合せ・ご用命は、下記へ

 前澤給装工業株式会社

本社 〒152-8510 東京都目黒区鷹番2丁目14番4号 (03) 3716-1511 (代表)  
http://www.qso.co.jp

※当取扱説明書は、製品改良のため変更することがあります。