

90° 不凍水栓柱
M-FP
お客様用取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
寒冷地では冬期に水道が凍結し、破損などの事故を生じることがあります。
不凍水栓柱はハンドル操作を行うことにより立ち上がり管内の水を抜き、凍結事故を防止する給水器具です。この取扱説明書をよくお読みいただき、内容を理解された上でお取り扱い頂きますようお願い申し上げます。


目次	頁
◇安全上のご注意	1
◇全般的な注意事項について . . .	1
◇通水後の注意事項について . . .	1
◇保守・保管について	1
◇仕様	1
◇操作方法	2
◇保証について	3




この取扱説明書は、90° 不凍水栓柱 M-FP を使用する際の注意点、手順等を記述したものです。使用の際は、よく読んで内容をご理解いただいた上でご使用ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）


この取扱説明書に示されている安全に関する注意事項は、90° 不凍水栓柱 M-FP（以下“本製品”と呼ぶ）の使用に関するものです。この取扱説明書では、製品を安全にお使い頂き、お客様への傷害や物損を防止するために、次の表示で文中に説明しています。いずれも安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守ってご使用ください。

 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損傷の発生が想定される内容が示してあります。
---	--


全般的な注意事項について

 注意
<ul style="list-style-type: none">・ 本製品の分解はしないでください。作動不良や漏水の原因になります。・ 本製品に強い衝撃を与えないでください。作動不良や漏水の原因になります。・ ベンジン・シンナー・トルエン等の有機溶剤入りの洗剤は使用しないでください。塗装が剥がれたり、印刷が消えたり、部品が溶ける恐れがあります。・ 本製品のネジ部に直接触れないでください。鋭利なため、ケガをする恐れがあります。・ 本製品にアースをとらないでください。腐食する恐れがあります。・ 仕様の範囲内でお使いください。範囲外での使用は製品の破損や性能劣化等の恐れがあります。

通水後の注意事項について

 注意
<ul style="list-style-type: none">・ 冬期間中は確実に水抜き操作をしてください。製品が破損し、漏水の恐れがあります。・ 本製品は全開（通水）・全閉（水抜）でご使用ください。・ 水抜き操作をする前に、必ずホースを蛇口から外してください。ホースが付いていると汚水が逆流したり、キャップ近傍から水が噴出する恐れがあります。・ 水抜き操作時、水栓を開ける等で空気が入るようにしてください。水が抜けずに凍結破損する恐れがあります。・ 解凍作業を行う場合は直火を使用しないでください。また温度の上昇に十分注意してください。パッキン等が損傷・破損し、漏水の恐れがあります。

保守・保管について

 注意
<ul style="list-style-type: none">・ 製品保守のため、月に一度程度の割合で操作し、確実に水が抜けることを確認してください。・ 本製品にはゴムパッキン等の消耗品を使用しております。消耗品に関するメンテナンス、点検については施工工事店等にご相談ください。

[お手入れ]

- ・ 汚れが軽い場合は水で濡らした柔らかい布やスポンジ等で水洗いし、乾拭きしてください。
- ・ 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落としてから水洗いし、乾拭きしてください。

仕様

使用流体	水道水
使用温度	常温 20℃±15℃
使用圧力	0.75MPa 以下
呼び径	13mm×1.0m、13mm×1.2m、13mm×1.5m


操作方法

凍結の恐れが無い時は、不凍水栓柱のハンドルを通水位置にしてください。

(右図のように太陽マークが 蛇口側を向きます)

※水栓を操作すれば水が流れます。


⚠ 注意
・ 通水操作直後は水栓等から水が飛び散ることがあります。

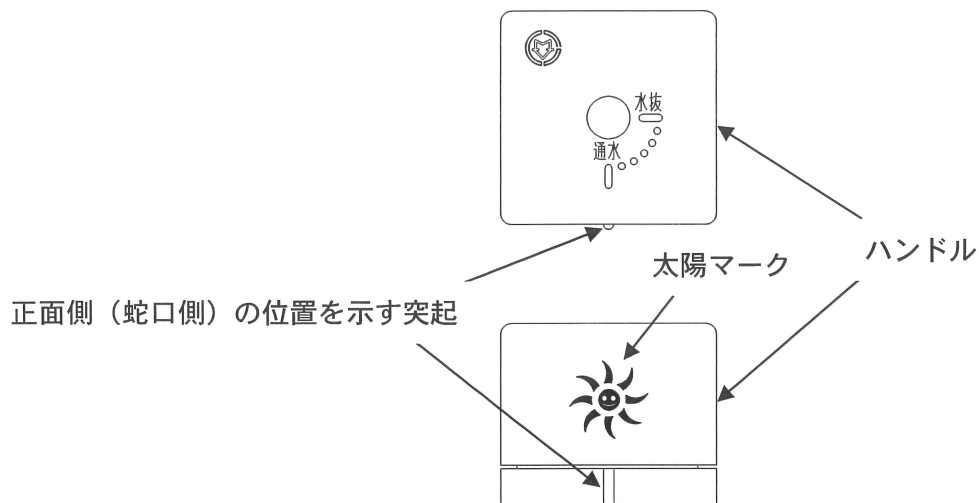

凍結の恐れのある時は、不凍水栓柱のハンドルを時計方向に 90° 回し、水抜き位置にしてください。

(右図のように雪だるまマークが蛇口側を向きます)

⚠ 注意
・ 水抜き操作をする前に、必ずホースを蛇口から外してください。ホースが付いていると汚水が逆流したり、キャップ近傍から水が噴出する恐れがあります。
・ 水抜き操作時、水栓を開ける等で空気が入るようにしてください。

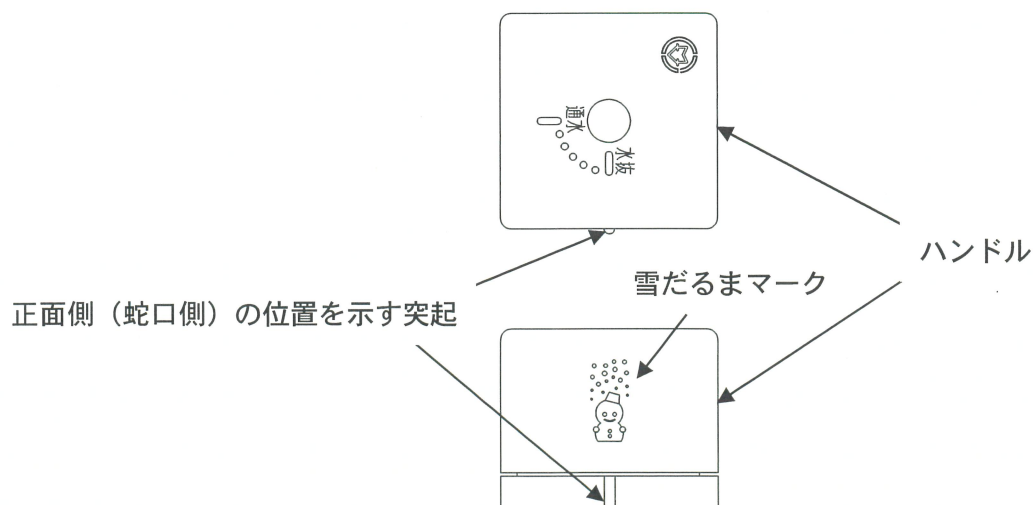

保証について

取扱説明書、製品貼付けラベル等の注意書きにしたがった正常な使用維持管理状態で保証期間中に故障した場合、無償修理いたします。保証期間は施工日より2年間となります。ただし保証期間中でも以下の場合には有償修理とさせていただきます。

- ・使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
- ・水道水以外の利用による故障および損傷。
- ・天災・火災等の自然災害、その他事故など故障の原因が商品以外にあるとき。
- ・消耗部品の摩耗・劣化に伴う故障および損傷。
- ・配管作業時における異物の混入による損傷および機能低下。
- ・本書に施工年月日・施工工事店名の記入のない場合。

90° 不凍水栓柱「M-FP」保証書

記入者様	記入内容	記入欄
お客様	氏名	様
	住所	
	電話番号	
取扱店様 または 施工工事店様	施工工事店名	
	施工年月日	
	電話番号	

※取扱店様および施工工事店様へ：必ず上記記入欄をご記入の上お客様へお渡しください。



前澤給装工業株式会社

本社 〒152-8510 東京都目黒区鷹番2丁目14番4号 (03)3716-1511(代表)

<https://www.qso.co.jp>

※製品についてのお問い合わせは、弊社最寄りの営業所までご連絡ください。

※本取扱説明書記載の内容は、予告なく変更する場合があります。

2025年10月制定