

逆止弁付ガasket “チャケットゼロワン” 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。つきましては取り付け前に必ず本取扱説明書をご熟読になり、内容をご理解の上、正しい施工および使用をお願い申し上げます。

1. 安全に関するご注意(必ずお守り下さい)

本製品を安全にご使用いただくため、この取扱説明書に書かれている「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性、または物的損傷の発生が想定される内容が示してあります。		
	行ってはいけない「禁止」内容です。		必ず実行していただく「強制」内容です。	

注意			
	ねじ等鋭利な部分に素手でさわらない。 怪我の恐れがあります、十分注意してください。		配管内を清掃し、異物を完全に除去する。 過度の負荷による破損、逆止不良の原因となります。
	むやみに分解しない。 ガasketと本体などを外さないでください。		凍結の対策を施す。 凍結の恐れがある場合、保温等防寒対策を講じてください。
	本製品に対応しない継手に取り付けない。 破損・性能不良の原因となります。		冷暗所に保管する。 直射日光や高温多湿での保管は樹脂・ゴムの劣化の原因です。

2. 構造と使用方法

本製品は、ガasketに逆止弁を内蔵した製品です。設置時の必要幅はガasketと同じとなります。既設メータボックス内や配管途中に逆止弁を設置する場合には、既存の配管を変更することなく取り付け可能となります。


構 造		取り付け例	
・本製品には流水方向があります。 ガasket側が上流側です。 ・ガasketと本体が一体の製品です。 注意 分解しないこと。 機能が働かなくなります。		・逆止弁の部分が、継手(ユニオンソケット)の中に入り、ガasketで接続部を止水します。	

3. 取り付け可能な継手類

本製品は、接続するねじや取り付けの継手の種類により接続できる呼び径が異なります。適応する継手の寸法と本製品の呼び径は次のとおりです。製品をご確認ください。

取り付け図	呼び径	接続する継手部の寸法		チャケットゼロワン	
		D:継手内径	d:ねじ径	製品の種類	コード
	13	13[mm]	G3/4	協会ねじ用	591001-13
			W25.8 14山/in	金門ねじ用	591002-13
	20	19~20[mm]	G1	協会・金門ねじ兼用	591001-20
			W33.0 14山/in		
	25	25[mm]	G1 1/4	協会ねじ用	591001-25
			W39.0 14山/in	金門ねじ用	591002-25
	30	28~32[mm]	G1 1/2	協会・金門ねじ兼用	591001-30
			W49.0 11山/in		
	40	37~40[mm]	G2	協会ねじ用	591001-40
			W56.0 11山/in	金門ねじ用	591002-40

・継手につば(突起)のある継手、内径が均一でない継手には使用できません。

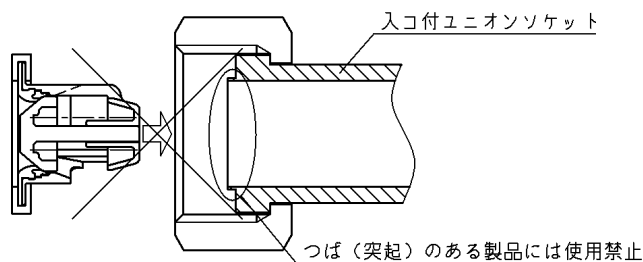


⚠ 注意

本製品に対応していない継手に無理に取り付けないこと。
破損・漏水・逆流の原因となります。

4. 取り付け手順

本製品を取り付けの際には、次の手順で行ってください。

①本製品を取り付ける前に、配管内の清掃を十分行ってください。

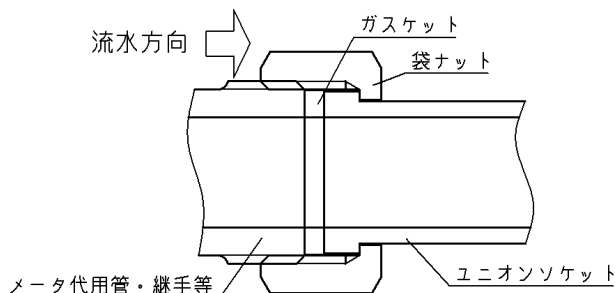


チャケットゼロワンを取り付ける前にガスケットを取り付け洗管するか、メータ代用管等を利用して異物を外部に排出してください。

⚠ 注意

管内の異物を除去すること。
大きな異物が逆止弁に詰まると、逆止性能低下、破損等の恐れがあります。

②流水方向を確認して、本製品を継手に取り付けてください。

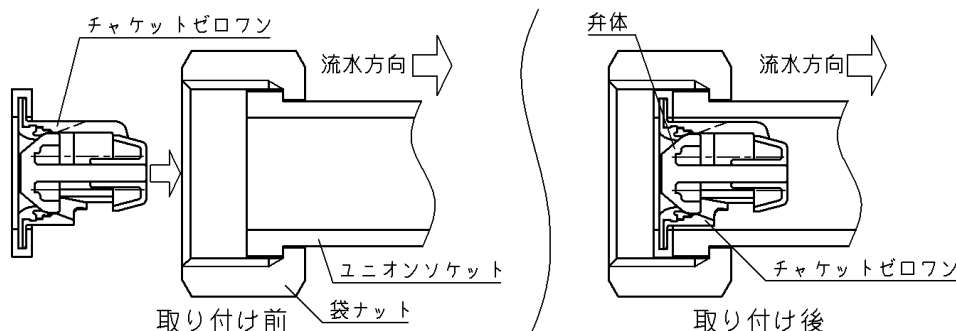


⚠ 注意

流水方向に対し本製品を逆に取り付けますと水が流れません。

確認

本製品が継手類に引っ掛かり無く挿入できたこと、及び弁体を押したとき、円滑に動くこと。

③本製品を取り付けた継手類の袋ナットを、メータ・継手等に工具を用いてしっかり締め付けてください。

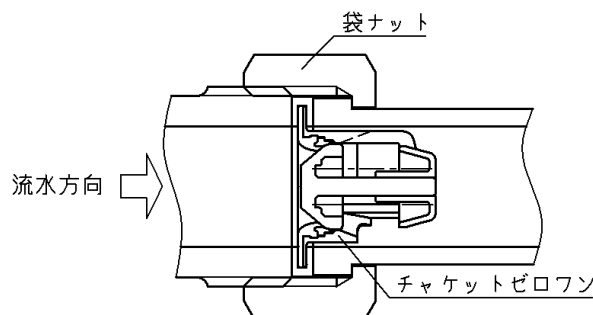

確認

水圧試験を行い、配管外へ漏れが無いこと。

5. メンテナンス

逆止弁は維持管理の必要な製品です。定期的な性能の確認と、一定期間ごとの本製品の交換(推奨:8年ごと)をお勧めします。

6. その他注意事項

- ・本製品は上水道水用です。
- ・掲載の寸法等各種データは、代表値を示しています。
- ・上記掲載の注意事項を守らずにご使用された場合の故障、事故に関しては、当社では責任を負いかねますので、予めご了承ください。

前澤給装工業株式会社

本社 〒152-8510 東京都目黒区鷹番2丁目14番4号

※当取扱説明書は、製品改良のため予告なく変更することがあります。

<http://www.qso.co.jp/>

Tel. (03)3716-1511 (代表)