
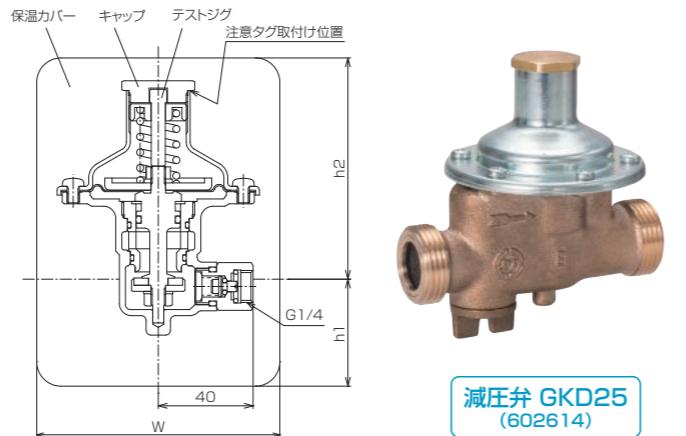


# 戸別給湯用バルブ付減圧弁 | GKD25Vセット20・25A

## 仕様

呼び径	20A・25A	最小設定差圧 (kPa)	20
使用流体温度	水道水 (5~80°C)	1次側使用圧力 (MPa)	1.0以下
設定圧力 (MPa)	0.15*1, 0.20, 0.23, 0.25, 0.30, 0.35*1, 0.4*1	耐圧試験 (MPa)	テストプラグ取付け時 1.75以下

\*1 0.15, 0.35, 0.4MPaは、受注作品となります。

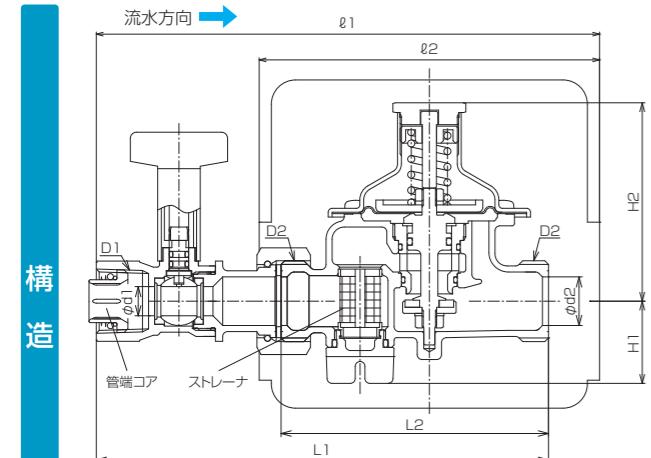

## 寸法表



呼び径	L1	L2	l1	l2	H1	H2	h1	h2	W	D1	D2	d1	d2
20A	186	110	207	140	34	82	44	91	100	Rc3/4	G1	12	20
25A	210	120	207	129	37	86	54	110	118	Rc1	G1 1/4	16	25

## 製品コード

	保温カバー有	保温カバー無
黒ハンドル	602618(管端コア無)	602619(管端コア無)
	602620(管端コア付)*1	602621(管端コア付)*1
赤ハンドル	602622(管端コア無)	602623(管端コア無)
青ハンドル	602627(管端コア無)	
	602628(管端コア付)*1	

\*1 管端コア付は適用温度が5°C~40°Cとなります。

## 中口径用減圧弁 | KD-31 (602231)

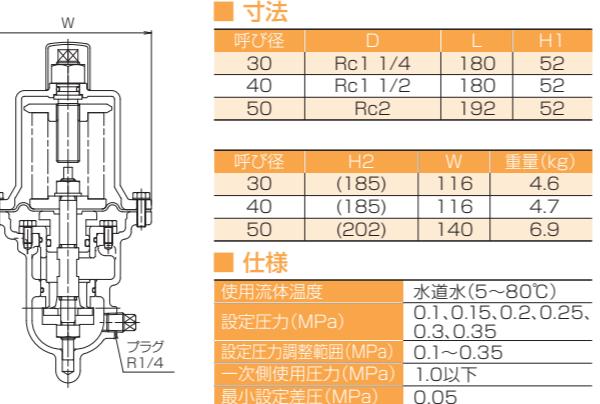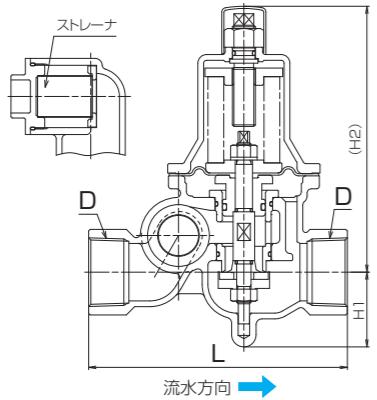

\*KD-31 はバイパス状態にはなりません。



- 設定条件、使用条件をご確認のうえ、用途にあった製品をお選びください。不適切な用途でご使用になりますと、故障や事故の原因になります。
- 当カタログに掲載の形状・寸法等各種データは代表値を示しています。
- 当カタログは、製品改良・製造中止等により、予告なく変更することがあります。
- ご使用にあたっての詳細については最寄の営業拠点へご確認ください。
- 上記の注意事項を守らずにご使用された場合の故障、事故に関しては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

前澤給装工業株式会社

<https://www.qso.co.jp/>

本社 〒152-8510 東京都目黒区鷺番二丁目14番4号



各営業拠点はこちらから


20-02  
21-10

**QSO**

Quality, Safety & Originality

戸別給湯用バルブ付減圧弁

# GKD25Vセット 20・25A

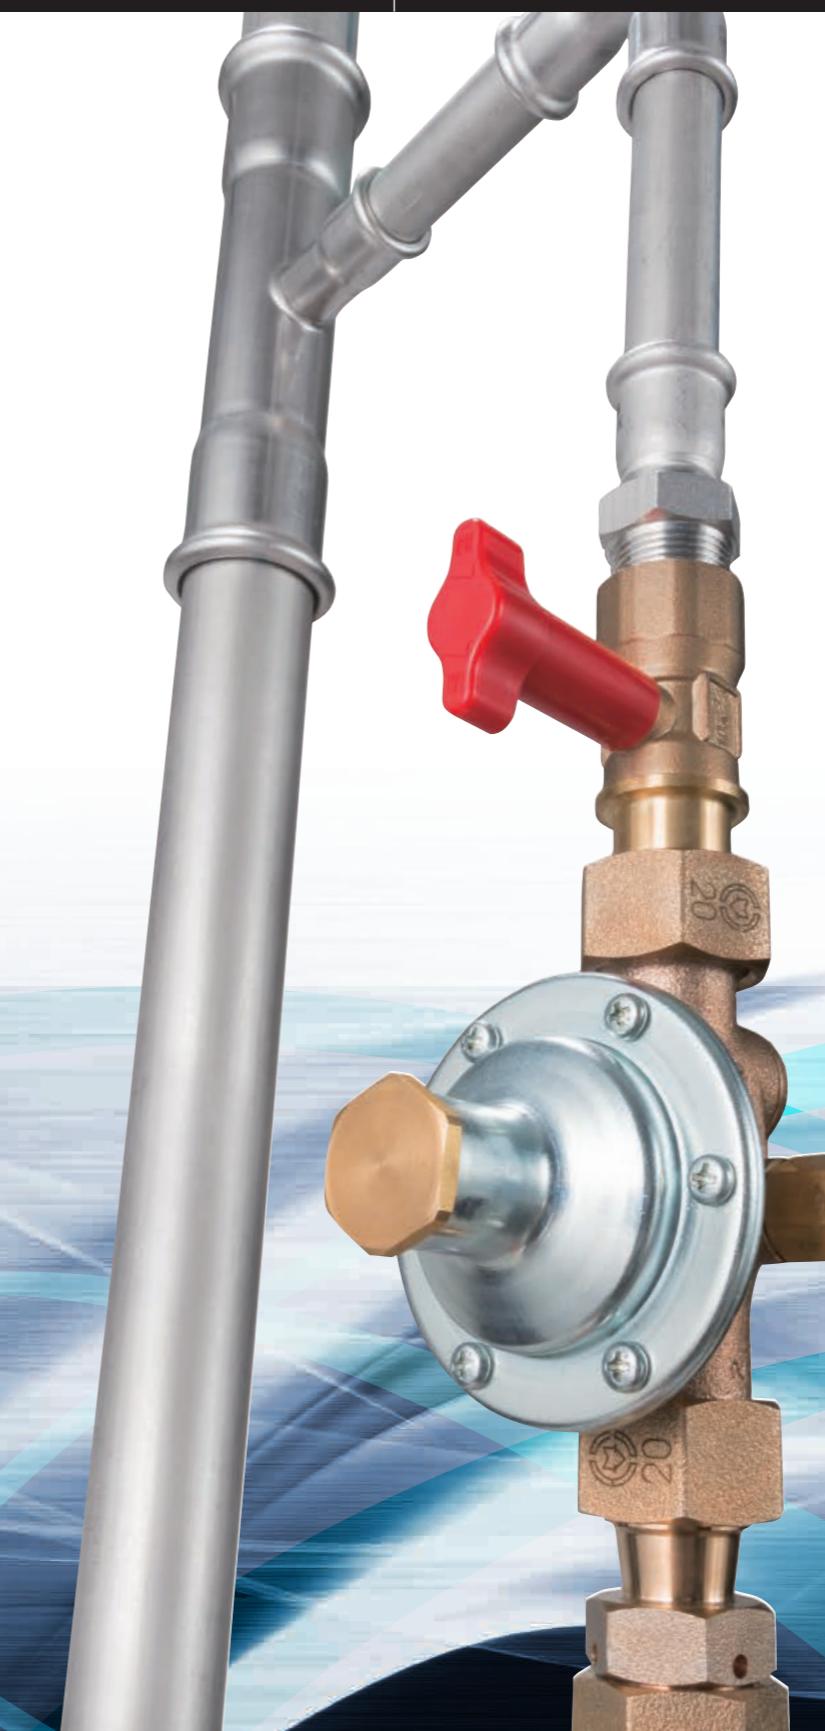

配管後の  
減圧弁の交換\*が  
容易です!!

\*減圧弁は定期的なメンテナンス、  
交換が必要です。

80°C以下の  
給湯配管にも使用可能!!




\* 出荷時には、テストジグを取り付けたバイパス状態で出荷されます。

\* 配管洗浄・耐圧検査は、テストジグを装着した状態にて1.75MPa以下で行ってください。

\* 洗浄・施工検査終了後には必ずテストジグを外して使用ください。

\* テストジグの装着状態では減圧弁が作動しませんので、ご注意ください。

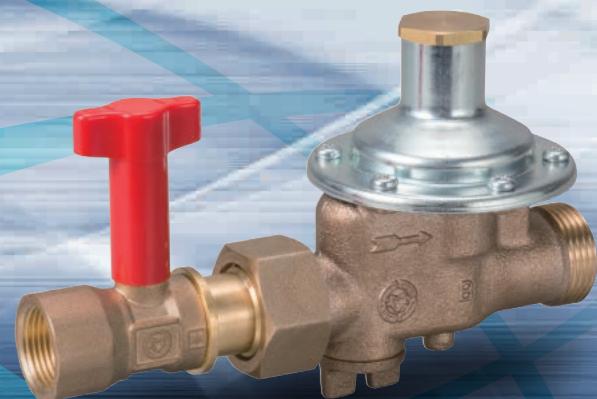

前澤給装工業株式会社

25-08

# 減圧弁の自立型配管例 減圧弁20A

## 一次側継手

様々なバリエーションが揃っています。



PSフレキシブル継手 HPPE×R ※スーパータフポリ管対応品

## 減压弁GKD25

## 減压弁用架台



自立させることにより、PS内配管も屋内配管と同時施工可能になりました。

一次側にフレキシブル継手の使用が可能です

※受注生産品のため  
納期がかかります。  
※高さ変更については  
承ります



◀取付イメージ画像

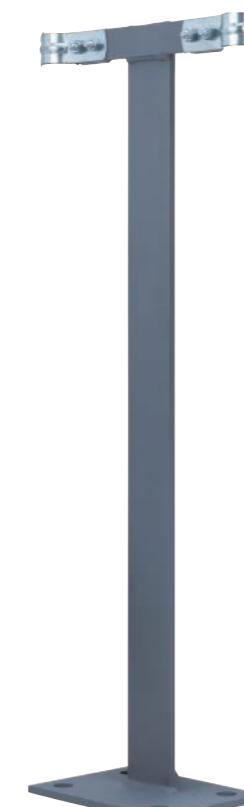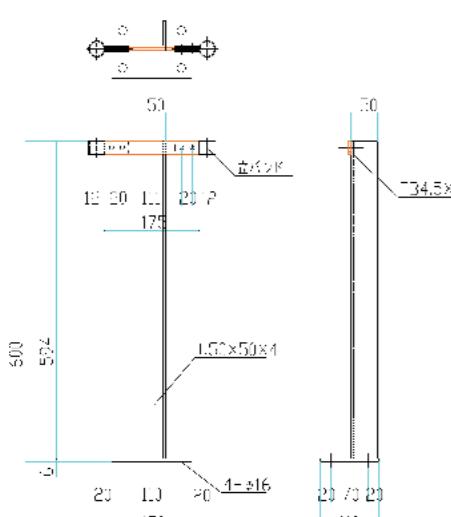


## 樹脂管

## SHボールバルブ

## 水圧テスト治具取付口

**水圧テスト治具** 減圧弁本体から水圧テストができます。  
20A専用

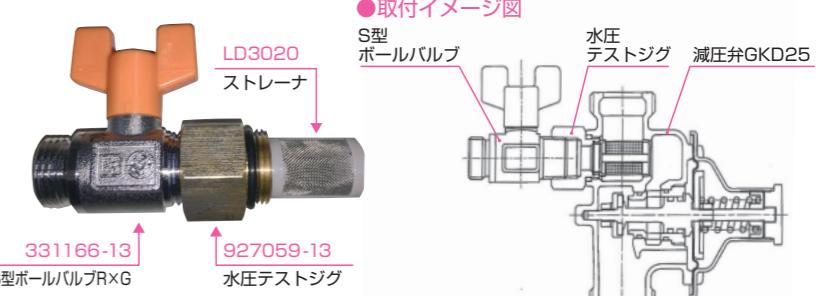

※上記はセットイメージです。

## 二次側継手

## ユニアダロング(PEX用)

支持固定ができる胴長継手  
固定部外径Φ27.2mm



## オプション

減圧弁用架台には、取付できません。



## 回転チーズ

718143-18-1



## 差込型パールコック

減圧弁の  
メンテ時に  
戻り水を  
ブロックします

